

4

## Dirección General Administrativa Servicios Generales

ITEM	CANTIDAD	FICHA TECNICA PARA A/A.		TIPO DE EQUIPO
		CAPACIDAD	18,000 BTU	
<b>1</b>	<b>2 UNIDADES</b>	ESPECIFICACION TECNICA	TIPO VERTICAL	<b>SPLIT</b>
		TIPO DE REFRIGERANTE	R410a.	
		VOLTAJE	220V	
		TIPO DE COMPRESOR	CONVENCIONAL	
		<b>GARANTIA MINIMA DE 2 AÑO EN PIEZAS.</b>		
<b>Requerimientos Técnicos:</b>		1) Las marcas ofertadas deberán ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años. 2) Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable. 3) No serán aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.		

Preparado por:



**Leonardo García Ramirez.**

Electromecánico División de Mantenimiento.

Revisado por:



**Vladimir Mejía Hiciano**  
Enc. División de Mantenimiento (Interino)




Aprobado por:



**Junior Vasquez Ruiz**

Encargado del Departamento de Servicios Generales.

ITEM	CANTIDAD	FICHA TECNICA AIRES ACONDICIONADOS		TIPO DE EQUIPO
		CAPACIDAD	18,000 BTU	
1	1 UNIDADES	ESPECIFICACION TECNICA	EFICIENCIA MINIMA 13	SPLIT
		TIPO DE REFRIGERANTE	R410a	
		VOLTAJE	220V	
		TIPO DE COMPRESOR	CONVENCIONAL	
Requerimientos Técnicos:		N/A		

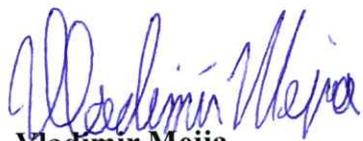

**Vladimir Mejia**  
Div. de Mantenimiento y Edificaciones.



## Dirección General Administrativa Servicios Generales

ITEM	CANTIDAD	FICHA TECNICA PARA A/A.		TIPO DE EQUIPO
		CAPACIDAD	24,000 BTU	
<b>2</b>	<b>1 UNIDAD</b>	ESPECIFICACION TECNICA	EFICIENCIA MINIMA 13	<b>SPLIT</b>
		TIPO DE REFRIGERANTE	R410a.	
		VOLTAJE	220V	
		TIPO DE COMPRESOR	CONVENCIONAL	
		<b>GARANTIA MINIMA DE 2 AÑO EN PIEZAS.</b>		
<b>Requerimientos Técnicos:</b>		1) Las marcas ofertadas deberán ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años. 2) Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable. 3) No serán aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.		

Preparado por:



**Leonardo Garcia Ramirez.**  
Electromecánico División de Mantenimiento.

Revisado por:




**Vladimir Mejia Hiciano**  
Enc. División de Mantenimiento (Interino)  
de Edificaciones

Aprobado por:




**Junior Vasquez Ruiz**  
Encargado del Departamento de Servicios Generales.

ITEM	CANTIDAD	FICHA TECNICA AIRES ACONDICIONADOS		TIPO DE EQUIPO
		CAPACIDAD	24,000 BTU	
1	1 UNIDADES	ESPECIFICACION TECNICA		SPLIT
		EFICIENCIA	EFICIENCIA MINIMA 13	
		TIPO DE REFRIGERANTE	R410a	
		VOLTAJE	220V	
		TIPO DE COMPRESOR	CONVENCIONAL	
Requerimientos Técnicos:		GARANTIA MINIMA DE 2 AÑOS EN PIEZAS Y SERVICIOS		
Requerimientos adicionales:		1) Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años. 2) Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable. 3) No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.		

Realizado por:



Leonardo Garcia Ramirez  
Electromecanico de la Division de Mantenimiento

Aprobado por:



Vladimir Mejia Hiciano  
Encargado de la Division de Mantenimiento (Interino)




Codigo Referencia: FT-SG-004

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 18,000 btu

1 unidad

Fecha de Emisión: 10-11-2021

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	<b>Caracteristticas Generales</b>				
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	<b>Caracteristicas Tecnicas</b>				
2.01	Capacidad: 18,000 btu		Requerido		
2.02	Eficiencia minima: 17		Requerido		
2.03	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
2.04	Voltaje: 220 V		Requerido		
2.05	Tpo de compresor: Inverter		Requerido		
2.06	Piezas y servicios incluidos: incluidos		Requerido		
2.07	Garantias en piezas y servicios: minimo de 2 año		Requerido		
3) Imagen de Referencia					

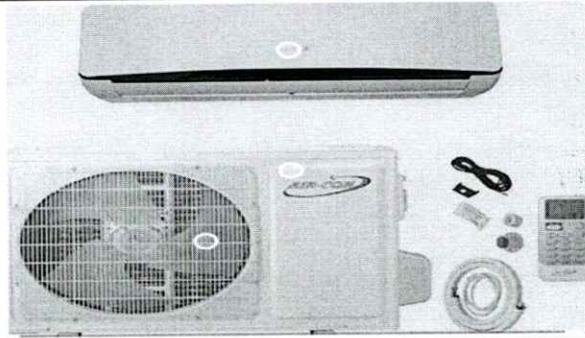

**Notas:**

1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerrio Publico.
5	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
6	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
7	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
8	El kit de tuberia debe ser de cobre.

Elaborado por:


Aprobado Por:

Codigo Referencia: FT-SG-004

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 18,000 btu

Fecha de Emisión: 10-11-2021

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	<b>Caracteristticas Generales</b>				
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
3.00	<b>Caracteristicas Tecnicas</b>				
3.01	Capacidad: 18,000 btu		Requerido		
3.02	Eficiencia minima: 13		Requerido		
3.03	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
3.04	Voltaje: 220 V		Requerido		
3.05	Tpo de compresor: Inverter		Requerido		
3.06	Piezas y servicios incluidos: incluidos		Requerido		
4)	Garantias en piezas y servicios: minimo de 2 año		Requerido		
<b>5) Imagen de Referencia</b>					

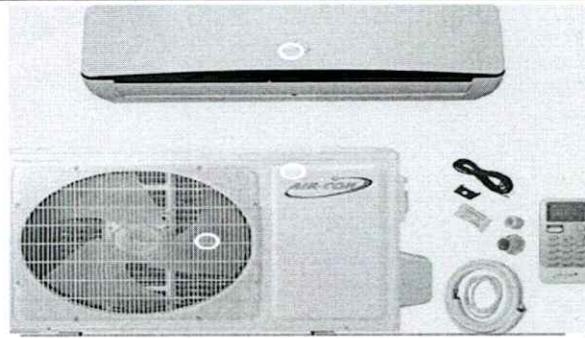


**Notas:**

1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerrio Publico.
5	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
6	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
7	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
8	El kit de tuberia debe ser de cobre.

Elaborado por:

Aprobado Por:

## Dirección General Administrativa Servicios Generales

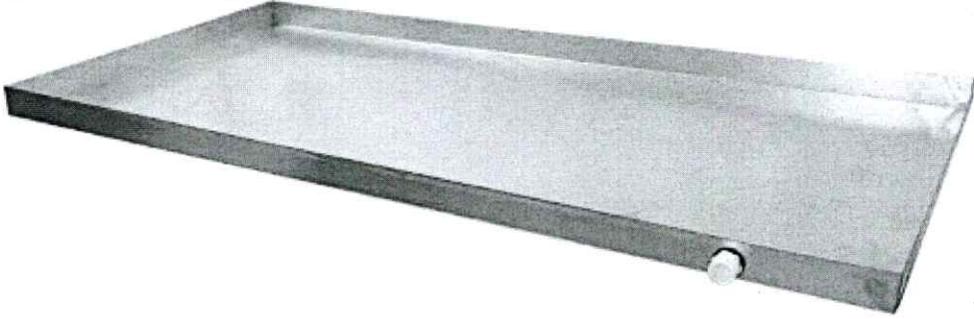ITEM	CANT	FICHA TECNICA BANDEJAS PARA DRENAJE DE AIRES ACONDICIONADO	
<b>1</b>	<b>4</b>	ESPECIFICACION TECNICA	BANDEJAS PARA DRENAJE DE AIRES ACONDICIONADOS
		MATERIAL DE LA BANDEJA	TOLA GALVANIZADA CALIBRE 20
		DIMENSIONES DE LA BANDEJA	30 X 60 X 1 ½ PULGADAS
			
Requerimientos Técnico:	SALIDA DE DRENAJE DE ¼ PULG MACHO EN UN LATERAL		

Preparado por:

**Leonardo García Ramirez.**

Electromecánico División de Mantenimiento.

Revisado por:

**Vladimir Mejía Hiciano**

Enc. División de Mantenimiento.

Aprobado por:

**Junior Vasquez Ruiz**

Encargado del Departamento de Servicios Generales.