


Codigo Referencia: FT-SG-AC-12

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 12,000 btu

Fecha de Emisión: 29-12-2021

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	3			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Tecnicas		Requerido		
2.01	Capacidad: 12,000 btu		Requerido		
2.02	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
2.03	Eficiencia: 13		Requerido		
2.04	Tipo de equipo: Split		Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V		Requerido		
2.06	Tipo de compresor: Convencional		Requerido		
2.07	Suministros e instalacion incluido.		Requerido		
3.00	Garantias en piezas: mínimo de 2 año		Requerido		
4) Imagen de Refrencia					

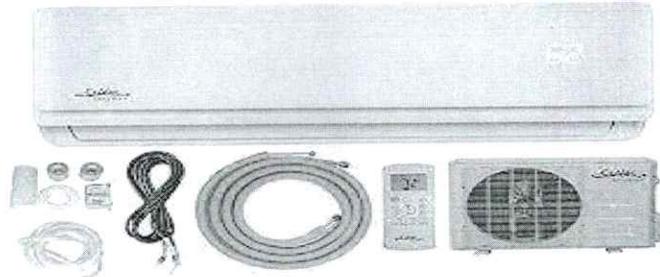

Notas:

1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
5	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
6	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
7	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
8	El kit de tuberia debe ser de cobre.

Elaborado por:

Aprobado Por:

Sebastián Tarcia

Junice A. Lopez




Codigo Referencia: FT-SG-AC-18

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 18,000 btu

Fecha de Emisión: 29-12-2021

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	4			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
3.00	Características Tecnicas				
3.01	Capacidad: 18,000 btu		Requerido		
3.02	Eficiencia minima: 13		Requerido		
3.03	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
3.04	Voltaje: 220 V		Requerido		
3.05	Tipo de compresor: Convencional		Requerido		
3.06	Tipo de equipo: Split		Requerido		
3.07	Suministros e instalacion incluido.		Requerido		
4.00	Garantias en piezas : minimo de 2 años		Requerido		
5) Imagen de Referencia					

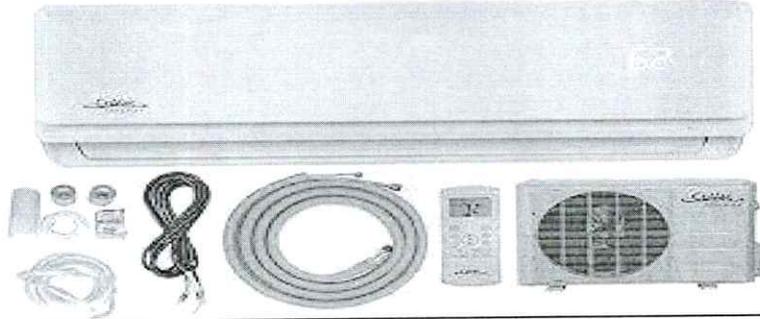

Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
- 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- 7 No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
- 8 El kit de tuberia debe ser de cobre.

Elaborado por:

Aprobado Por:

Severino Garcia


Junio C. Vargas

Código Referencia: FT-SG-AC-24

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 24,000 btu

Fecha de Emisión: 29-12-2021

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	4			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Tecnicas				
2.01	Capacidad: 24,000 btu		Requerido		
2.02	Tipo de equipo: Spit		Requerido		
2.03	Eficiencia minima: 13		Requerido		
2.04	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V		Requerido		
2.06	Tipo de compresor: Convencional		Requerido		
2.07	Suministros e instalacion incluido.		Requerido		
3.00	Garantias en piezas: minimo de 2 años		Requerido		
4) Imagen de Referencia					

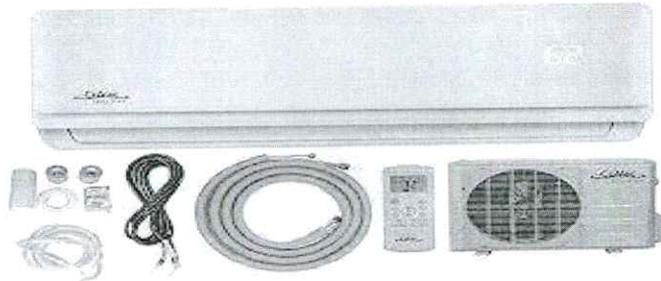

Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
- 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- 7 No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
- 8 El kit de tuberia debe ser de cobre.

Elaborado por:

Aprobado Por:

Sebastián García

Junio E. Viquez M.

Codigo Referencia: FT-SG-AC-60

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 5 toneladas

Fecha de Emisión: 29-12-2021

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	2			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
3.00	Características Tecnicas				
3.01	Capacidad: 5 Toneladas		Requerido		
3.02	Tipo de equipo: Manejadora		Requerido		
3.03	Eficiencia minima: 13		Requerido		
3.04	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
3.05	Voltaje: 220 V		Requerido		
3.06	Tipo de compresor: Convencional 220v. R410.A	-	Requerido		
3.07	Suministro e instalacion incluido.	-	Requerido		
4)	Garantias en piezas y servicios: minimo de 2 años	-	Requerido		
5) Imagen de Referencia					



Notas:

1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
5	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
6	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
7	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
8	El kit de tuberia debe ser de cobre.

Elaborado por:	Aprobado Por:
<i>Stevardo Garcia</i>	<i>Junior E. Vargas</i>