

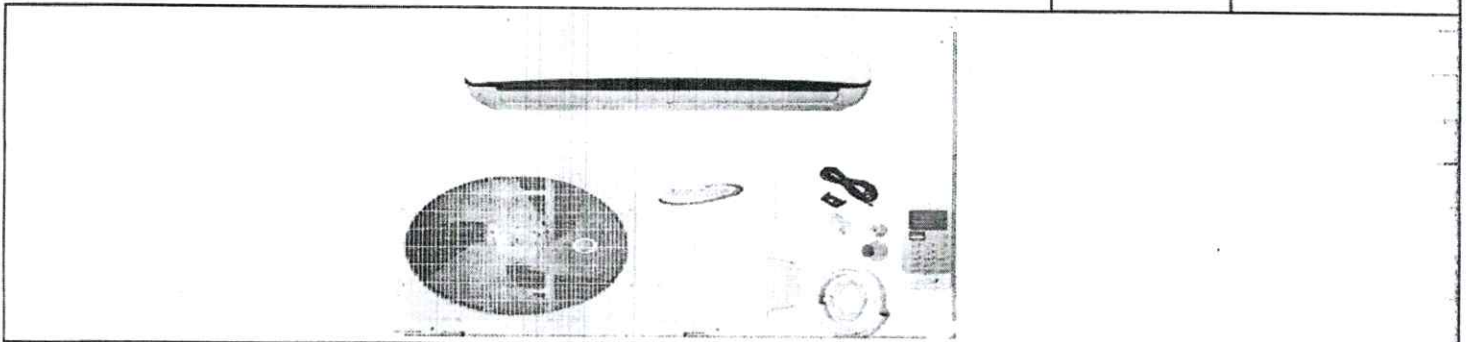
Código Referencia: FT-SG-AC-18

FICHA TECNICA DE HATO DEL YAQUE , SANTIAGO

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 18,000 btu

Fecha de Emisión: 17-11-2021

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	3			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
3.00	Características Tecnicas				
3.01	Capacidad: 18,000 btu		Requerido		
3.02	Eficiencia minima: 13		Requerido		
3.03	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
3.04	Voltaje: 220 V		Requerido		
3.05	Tipo de compresor: Convencional		Requerido		
3.06	Tipo de equipo: Split		Requerido		
3.07	Piezas y servicios incluidos: incluidos		Requerido		
4.00	Garantias en piezas : minimo de 2 años		Requerido		
5) Imagen de Referencia					


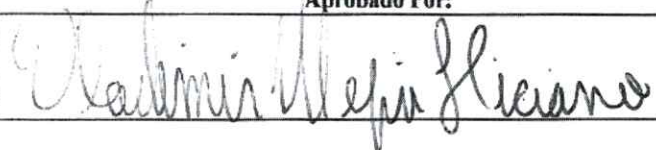


Notas:

1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
5	Las marcas ofertadas deberán ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
6	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
7	No serán aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
8	El kit de tubería debe ser de cobre.

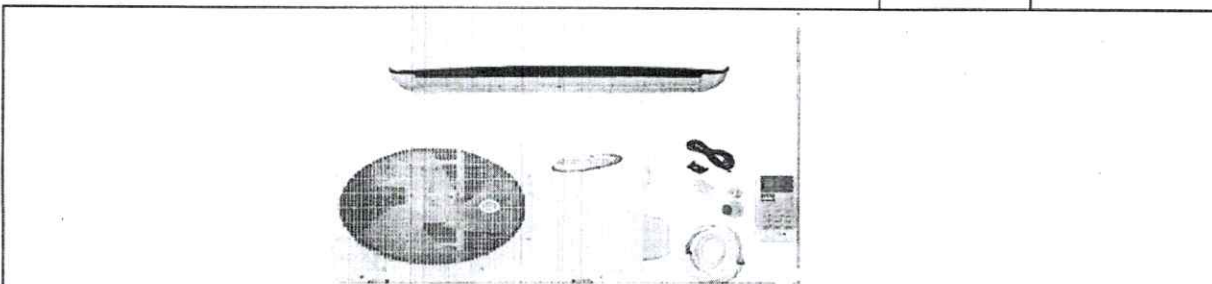
Elaborado por:

Aprobado Por:

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA***Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos***Código Referencia:** FT-SG-AC-12**Nombre del Requerimiento:** Aire acondicionado 12,000 btu**Fecha de Emisión:** 17-11-2021

Datos Técnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	3			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Técnicas		Requerido		
2.01	Capacidad: 12,000 btu		Requerido		
2.02	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
2.03	Eficiencia: 13		Requerido		
2.04	Tipo de equipo: Split		Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V		Requerido		
2.06	Tipo de compresor: Convencional		Requerido		
2.07	Incluye suministro e instalación, vista para evaluación obligatoria.		Requerido		
3.00	Garantías en piezas: mínimo de 2 año		Requerido		
4) Imagen de Referencia					

**Notas:**

1	Cuando en la columna "Especificación" aparezca el símbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omisión sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
5	Las marcas ofertadas deberán ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
6	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
7	No serán aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
8	El kit de tubería debe ser de cobre.

Elaborado por:	Aprobado Por:

