

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA***Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos*

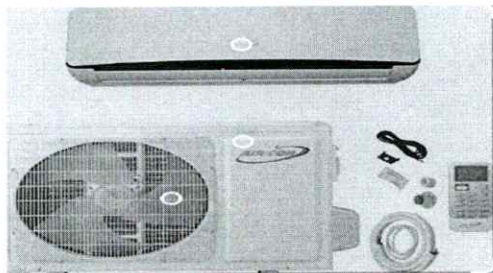
Codigo Referencia: FT-SG-AC-24

FICHA TECNICA PARA LA FISCALIA Y UVG DE PERAVIA BANI

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 24,000 btu

Fecha de Emisión: 27-01-2022

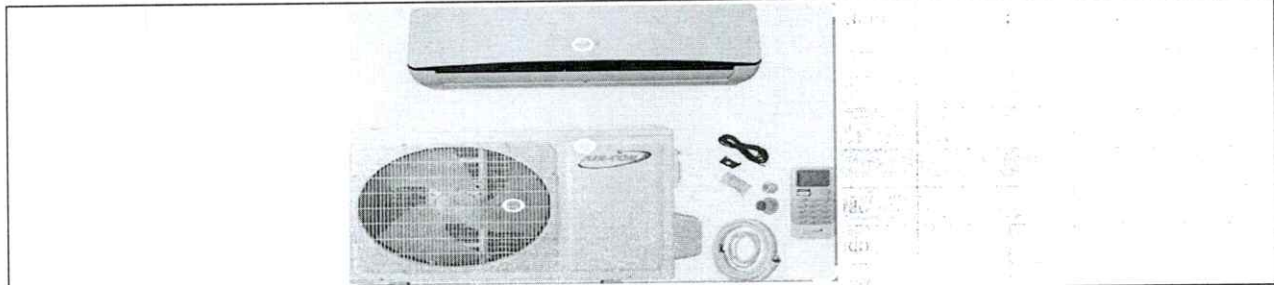
Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	1			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Tecnicas				
2.01	Capacidad: 24,000 btu	-	Requerido		
2.02	Tipo de refrigerante: R-410A	-	Requerido		
2.03	Eficiencia: 13	-	Requerido		
2.04	Tipo de equipo: Split	-	Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V	-	Requerido		
2.06	Tipo de compresor: Inverter	-	Requerido		
2.07	Incluye suministro e instalación, vista para evaluación obligatoria.	-	Requerido		
3.00	Garantias en piezas: mínimo de 2 años	-	Requerido		
4) Imagen de Refrencia					

**Notas:**

1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.		
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.		
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.		
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.		
5	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.		
6	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.		
7	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.		
8	El kit de tuberia debe ser de cobre.		
Elaborado por:		Aprobado Por:	
JEHOVANNY MATEOM		V. Hellman	

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA***Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos***Codigo Referencia:** FT-SG-AC-12**Nombre del Requerimiento:** Aire acondicionado 12,000 btu**Fecha de Emisión:** 07-03-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	1			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Tecnicas		Requerido		
2.01	Capacidad: 12,000 btu	-	Requerido		
2.02	Tipo de refrigerante: R-410A	-	Requerido		
2.03	Eficiencia: 13	-	Requerido		
2.04	Tipo de equipo: Split	-	Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V	-	Requerido		
2.06	Tipo de compresor: inverter	-	Requerido		
3.00	Garantias en piezas: mínimo de 2 años	-	Requerido		
4) Imagen de Refrencia					

**Notas:**

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
- 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- 7 No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
- 8 El kit de tuberia debe ser de cobre.

Elaborado por:**Aprobado Por:***JERONNY MATEO*