

FICHA TÉCNICA DE INACIF/AZUA



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA


Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Codigo Referencia: FT-SG-AC-36

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 36,000 btu


Fecha de Emisión: 15-02-2022

| Datos Tecnicos         |   | Unidad | Especificaciones | Ofrecido | Observaciones |
|------------------------|---|--------|------------------|----------|---------------|
| 1)                     | Características Generales                         | 1      |                  |          |               |
| 1.1                    | Marca   |        | *                |          |               |
| 1.2                    | Modelo  |        | *                |          |               |
| 2.00                   | Características Tecnicas                          |        |                  |          |               |
| 2.01                   | Capacidad: 36,000 btu                             |        | Requerido        |          |               |
| 2.02                   | Tipo de equipo: Piso-Techo                        |        | Requerido        |          |               |
| 2.03                   | Eficiencia minima: 13                             |        | Requerido        |          |               |
| 2.04                   | Tipo de refrigerante: R-410A                      |        | Requerido        |          |               |
| 2.05                   | Voltaje: 220 V                                    |        | Requerido        |          |               |
| 2.06                   | Tpo de compresor: Convencional                    |        | Requerido        |          |               |
| 3                      | Garantias en piezas y servicios: minimo de 2 años |        | Requerido        |          |               |
| 4) Imagen de Refrencia |   |        |                  |          |               |

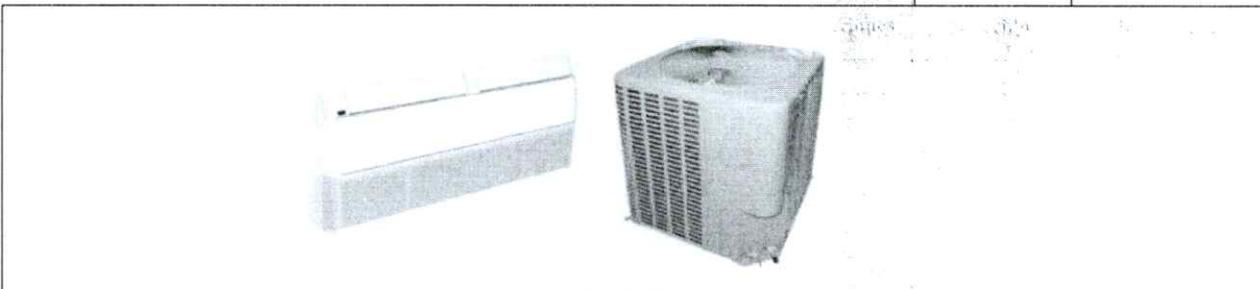

Notas:

|   |  |
|---|--|
| 1 | Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta. |
| 2 | El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.   |
| 3 | Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.   |
| 4 | Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerrio Publico.                     |
| 5 | Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.  |
| 6 | Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.  |
| 7 | No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.  |
| 8 | El kit de tubería debe ser de cobre.   |

Elaborado por:  Aprobado Por: 




Codigo Referencia: FT-SG-AC-18

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 18,000 btu

Fecha de Emisión: 15-12-2022

| Datos Tecnicos |   | Unidad | Especificaciones | Ofrecido | Observaciones |
|----------------|---|--------|------------------|----------|---------------|
| 1)             | <b>Características Generales</b>        | 5      |                  |          |               |
| 1.1            | Marca                                   |        | *                |          |               |
| 1.2            | Modelo                                  |        | *                |          |               |
| 3.00           | <b>Características Tecnicas</b>         |        |                  |          |               |
| 3.01           | Capacidad: 18,000 btu                   |        | Requerido        |          |               |
| 3.02           | Eficiencia minima: 13                   |        | Requerido        |          |               |
| 3.03           | Tipo de refrigerante: R-410A            |        | Requerido        |          |               |
| 3.04           | Voltaje: 220 V                          |        | Requerido        |          |               |
| 3.05           | Tipo de compresor: Convencional         |        | Requerido        |          |               |
| 3.06           | Tipo de equipo: Split                   |        | Requerido        |          |               |
| 3.07           | Piezas y servicios incluidos: incluidos |        | Requerido        |          |               |
| 4.00           | Garantias en piezas : minimo de 2 años  |        | Requerido        |          |               |

5) Imagen de Referencia

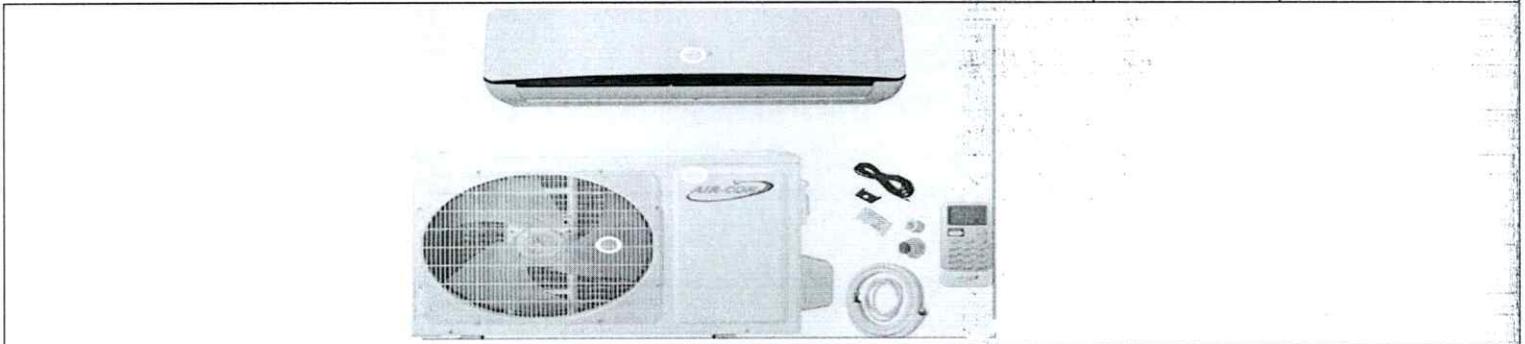

Notas:

|   |  |
|---|--|
| 1 | Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta. |
| 2 | El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.   |
| 3 | Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.   |
| 4 | Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerrio Publico.                     |
| 5 | Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.  |
| 6 | Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.  |
| 7 | No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.  |
| 8 | El kit de tuberia debe ser de cobre.   |

Elaborado por:

Aprobado Por:




Codigo Referencia: FT-SG-ACF-24

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 24,000 btu

Fecha de Emisión: 15-12-2022

| Datos Tecnicos                |   | Unidad | Especificaciones | Ofrecido | Observaciones |
|-------------------------------|---|--------|------------------|----------|---------------|
| 1)                            | <b>Caracteristticas Generales</b>       | 1      |                  |          |               |
| 1.1                           | Marca                                   |        | *                |          |               |
| 1.2                           | Modelo                                  |        | *                |          |               |
| 3.00                          | <b>Caracteristicas Tecnicas</b>         |        |                  |          |               |
| 3.01                          | Capacidad: 24,000 btu                   |        | Requerido        |          |               |
| 3.02                          | Tipo de refrigerante: R-410A            |        | Requerido        |          |               |
| 3.03                          | Voltaje: 220 V                          |        | Requerido        |          |               |
| 3.04                          | Tipo de compresor: Convencional         |        | Requerido        |          |               |
| 3.05                          | Tipo de equipo: Fan Coil                |        | Requerido        |          |               |
| 3.06                          | Piezas y servicios incluidos: incluidos |        | Requerido        |          |               |
| 4.00                          | Garantias en piezas : minimo de 2 años  |        | Requerido        |          |               |
| <b>5) Imagen de Refrencia</b> |   |        |                  |          |               |




**Notas:**

|   |  |
|---|--|
| 1 | Quando en la columna "Especificación" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta. |
| 2 | El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.   |
| 3 | Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.   |
| 4 | Quando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerrio Publico.                     |
| 5 | Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.  |
| 6 | Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.  |
| 7 | No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.  |
| 8 | El kit de tubería debe ser de cobre.   |

Elaborado por:

Aprobado Por:

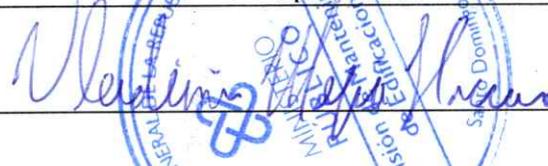


PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA


Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Codigo Referencia: FT-SG-AC-12

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 12,000 btu

Fecha de Emisión: 15-02-2022

| Datos Tecnicos          |  | Unidad | Especificaciones | Ofrecido | Observaciones |
|-------------------------|--|--------|------------------|----------|---------------|
| 1)                      | <b>Características Generales</b>             | 1      |                  |          |               |
| 1.1                     | Marca  |        | *                |          |               |
| 1.2                     | Modelo                                       |        | *                |          |               |
| 2.00                    | <b>Características Tecnicas</b>              |        | Requerido        |          |               |
| 2.01                    | Capacidad: 12,000 btu                        |        | Requerido        |          |               |
| 2.02                    | Tipo de refrigerante: R-410A                 |        | Requerido        |          |               |
| 2.03                    | Eficiencia: 13                               |        | Requerido        |          |               |
| 2.04                    | Tipo de equipo: Split                        |        | Requerido        |          |               |
| 2.05                    | Voltaje: 220 V                               |        | Requerido        |          |               |
| 2.06                    | Tipo de compresor: Convencional              |        | Requerido        |          |               |
| 2.07                    | Incluye suministro e instalación             |        | Requerido        |          |               |
| 3.00                    | <b>Garantias en piezas: mínimo de 2 años</b> |        | Requerido        |          |               |
| 4) Imagen de Referencia |  |        |                  |          |               |

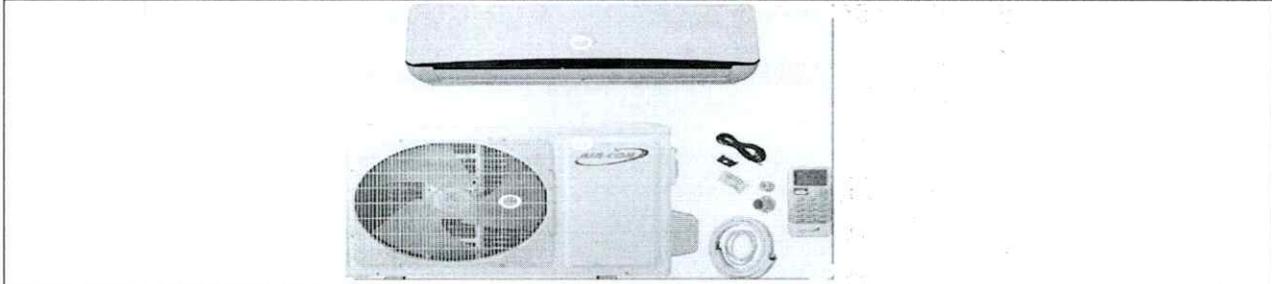

- Notas:**
- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (\*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
  - 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
  - 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
  - 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
  - 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
  - 6 Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
  - 7 No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
  - 8 El kit de tuberia debe ser de cobre.

Elaborado por:


Aprobado Por:

Codigo Referencia: FT-SG-ACF-18

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 18,000 btu

Fecha de Emisión: 15-12-2022

| Datos Tecnicos                |   | Unidad | Especificaciones | Ofrecido | Observaciones |
|-------------------------------|---|--------|------------------|----------|---------------|
| 1)                            | <b>Características Generales</b>        | 2      |                  |          |               |
| 1.1                           | Marca                                   |        | *                |          |               |
| 1.2                           | Modelo                                  |        | *                |          |               |
| 3.00                          | <b>Características Tecnicas</b>         |        |                  |          |               |
| 3.01                          | Capacidad: 18,000 btu                   |        | Requerido        |          |               |
| 3.02                          | Tipo de refrigerante: R-410A            |        | Requerido        |          |               |
| 3.03                          | Voltaje: 220 V                          |        | Requerido        |          |               |
| 3.04                          | Tipo de compresor: Convencional         |        | Requerido        |          |               |
| 3.05                          | Tipo de equipo: Fan Coil                |        | Requerido        |          |               |
| 3.06                          | Piezas y servicios incluidos: incluidos |        | Requerido        |          |               |
| 4.00                          | Garantias en piezas : minimo de 2 años  |        | Requerido        |          |               |
| <b>5) Imagen de Refrencia</b> |   |        |                  |          |               |

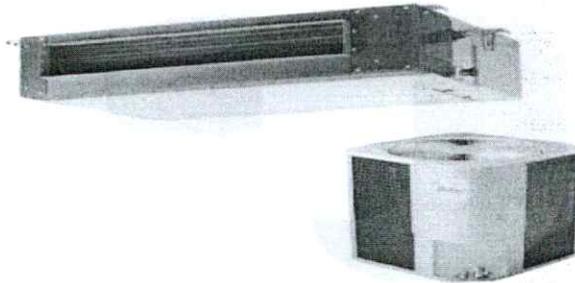

**Notas:**

|   |  |
|---|--|
| 1 | Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta. |
| 2 | El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.   |
| 3 | Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.   |
| 4 | Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerrio Publico.                     |
| 5 | Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.  |
| 6 | Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.  |
| 7 | No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.  |
| 8 | El kit de tuberia debe ser de cobre.   |

Elaborado por:

Aprobado Por:



