

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA***Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos*


Codigo Referencia: FT-SG-AC-36

Destino: Dpto. Servicios Generales del SPC, Oficina Los Rios. Requisición # 022-4876

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 36,000 btu

Fecha de Emisión: 10-08-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Caracteristicas Generales	2			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Caracteristicas Tecnicas				
2.01	Capacidad: 36,000 BTU		Requerido		
2.02	Tipo de equipo: Piso-Techo		Requerido		
2.03	Eficiencia minima: 18		Requerido		
2.04	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V		Requerido		
2.06	Incluye suministro e instalacón con sus bases de hierro para condensador y bomba para drenaje de agua tipo caja.	2	Requerido		
2.07	Tipo de compresor: Rotativo Inverter		Requerido		
3	Garantias en piezas y servicios: minimo de 1 años		Requerido		
4) Imagen de Refrencia					

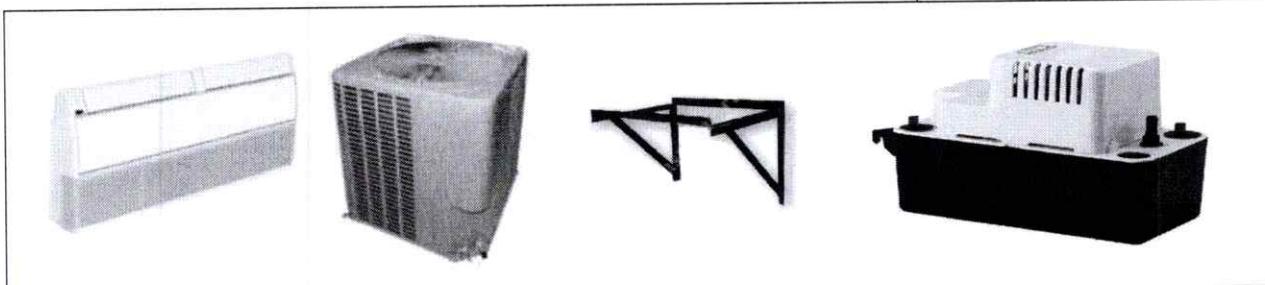**Notas:**

1	Instalacion Mecanica Y Funcionamiento Del Equipo.
2	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
3	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
4	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
5	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerterio Publico.
6	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
7	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
8	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
9	El kit de tuberia debe ser de cobre.



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Código Referencia: FT-SG-AC-36

Destino: Dpto. Servicios Generales del SPC, Oficina Los Rios. Requisición # 022-4876

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 36,000 btu

Fecha de Emisión: 10-08-2022

10 Sugerimos Solicitar Que El Oferente Realice Un Levantamiento Previo, Para Presentar Su Propuesta.

Elaborado por:

Aprobado Por:

Boris M. Rombeaux





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Código Referencia: FT-SG-AC-12


Destino: Ofic. Consultor Juridico del SPC. Edificio viejo PGR (prisiones)
Requisición #022-4876

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 12,000 BTU

Fecha de Emisión: 10-08-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	1			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Tecnicas		Requerido		
2.01	Capacidad: 12,000 BTU.		Requerido		
2.02	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
2.03	Eficiencia: 13		Requerido		
2.04	Tipo de equipo: Split		Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V		Requerido		
2.06	Tipo de compresor: Convencional		Requerido		
2.07	Suministro de bomba para drenaje.	1	Requerido		
2.08	Instalacion y suministro incluido.		Requerido		
2.09	Suministro para base del condensador reforzadas		No Requerido		
3.00	Garantias en piezas y servicios : mínimo de 1 año		Requerido		

4) Imagen de Referencia

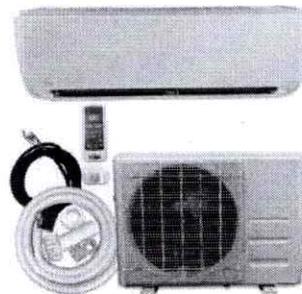

Notas:

1	Instalacion Mecanica Y Funcionamiento Del Equipo.
2	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
3	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
4	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
5	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
7	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
8	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
9	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
10	El kit de tuberia debe ser de cobre.
11	Sugerimos Solicitar Que El Oferente Realice Un Levantamiento Previo, Para Presentar Su Propuesta.



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Codigo Referencia: FT-SG-AC-12

Destino: Ofic. Consultor Juridico del SPC. Edificio viejo PGR (prisiones)
Requisición #022-4876

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 12,000 BTU

Fecha de Emisión: 10-08-2022

- 12 Ofertar una sola marca.
- 13 Mostrar foto grafica a producto ofertado.
- 14 Enviar ficha tecnica del producto.

Elaborado por:

Bois Mrambeaux

Aprobado Por:





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos



Codigo Referencia: FT-SG-AC-24

Destino: Antedespacho Director, Direccion Estadistica y Area Juridica y Tecnicos del SPC. Edificio viejo PGR (prisiones) . Departamento asistencia y tratamiento, Oficina sub-dirección administrativa y Oficina de Admisión del CPL La Victoria. Requisición #022-4876

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 24,000 BTU

Fecha de Emisión: 10-08-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Caracteristicas Generales	6			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Caracteristicas Tecnicas		Requerido		
2.01	Capacidad: 24,000 BTU.		Requerido		
2.02	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
2.03	Eficiencia 13		Requerido		
2.04	Tipo de equipo: Split		Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V		Requerido		
2.06	Tipo de compresor: Convencional		Requerido		
2.07	Suministro de bomba para drenaje.	3	Requerido		
2.08	Instalacion y suministro incluido.		Requerido		
2.09	Suministro para base del condensador reforzadas		No Requerido		
3.00	Garantias en piezas y servicios : mínimo de 1 año		Requerido		
4) Imagen de Refrencia					

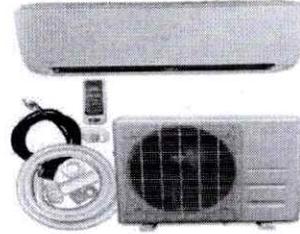

Notas:

- 1 Instalacion Mecanica Y Funcionamiento Del Equipo.
- 2 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 3 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 4 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 5 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
- 7 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 8 Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- 9 No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
- 10 El kit de tuberia debe ser de cobre.
- 11 Sugerimos Solicitar Que El Oferente Realice Un Levantamiento Previo, Para Presentar Su Propuesta.
- 12 Ofertar una sola marca.
- 13 Las Bombas de desague para las unidades de las oficinas del SPC (prisiones).
- 14 Enviar ficha tecnica del producto.

Elaborado por:

Boc

Aprobado Por:

SAE





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Código Referencia: FT-SG-AC-18



Destino: Dpto Gestion Humana, Encargado asistencia Juridica y Area de salud del SPC. Edificio viejo PGR (Prisiones) Requisición #022-4876

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 18,000 BTU

Fecha de Emisión: 10-08-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Caracteristicas Generales	3			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Caracteristicas Tecnicas		Requerido		
2.01	Capacidad: 18,000 BTU.		Requerido		
2.02	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
2.03	Eficiencia: 13		Requerido		
2.04	Tipo de equipo: Split		Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V		Requerido		
2.06	Tipo de compresor: convencional		Requerido		
2.07	Suministro de bomba para drenaje.	3	Requerido		
2.08	Instalacion y suministro incluido.		Requerido		
2.09	Suministro para base del condensador reforzadas		No Requerido		
3.00	Garantias en piezas y servicios : mínimo de 1 año		Requerido		

4) Imagen de Refrencia

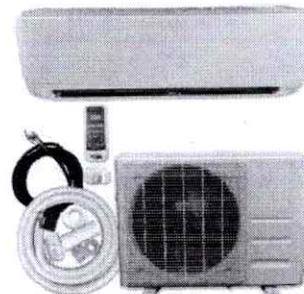

Notas:

- 1 Instalacion Mecanica Y Funcionamiento Del Equipo.
- 2 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 3 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 4 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 5 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
- 7 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 8 Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- 9 No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
- 10 El kit de tuberia debe ser de cobre.
- 11 Sugerimos Solicitar Que El Oferente Realice Un Levantamiento Previo, Para Presentar Su Propuesta.
- 12 Ofertar una sola marca.
- 13 Mostrar foto grafica a producto ofertado.
- 14 Enviar ficha tecnica del producto.

Elaborado por:

Aprobado Por:

Boris Mismbeavy

[Handwritten signature]

