



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Codigo Referencia: EB- Caja de Circuitos

Nombre del Requerimiento: ENCLOSURE BREAKER

Fecha de Emisión: 15-09-2022

DESTINO: HARAS NACIONALES

REQ: 022-5341

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	<b>Caracteristicas Generales</b>		*
1,1	Cantidad	<b>1 UNIDAD</b>	*
2,00	<b>Caracteristicas Tecnicas</b>	-	*
2,01	Enclosure Nema 3, mediadas 12x18 pulgadas, 125-225amp, con su main Breaker de 175 amp, dos polos.	-	<b>REQUERIDO</b>
2,02	Incluye suministro.	-	<b>REQUERIDO</b>
2,03	<b>Garantía en piezas: mínimo de 2 años</b>	-	<b>REQUERIDO</b>

3) Imagen de Referencia

Circuit Breaker Enclosure



Notas:

- 1 La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
- 5 Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.

Elaborado por:

*Leonardo Garcia*

Aprobado Por:

*Clasimir Uepi Niciano*



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Codigo Referencia: FT-SG-IK-2.5

Destino: Fiscalía Comunitaria La Victoria

Req No. 022-4157-9560

Nombre del Requerimiento: INVERSOR DE 2.5 KILOS.

Fecha de Emisión: 05-07-2022

Datos Tecnicos.		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales				
1.1	Marca	-	*		
1.2	Modelo	-	*		
2.00	Propiedades Físicas.				
2.03	Frecuencia: Nominal 60 HZ Invariable.	-	Requerido		
2.04	Tipo de Transferencia: Transferencia Rapida , 8.0 MS.	-	Mínimo requerido		
2.05	Voltaje Nominal de Entrada: 120 VAC	-	Requerido		
2.06	Voltaje de Entrada en DC: 24V.		Requerido		
2.07	Tipo de Tecnología: Puente H.	-	Requerido		
2.08	Potencia Nominal Continua: 1900W	-	Requerido		
2.09	Cargador: 3 Etapas (Bulk, Absortion, Float)	-	Requerido		
2.10	Tipo de Onda: Senoidal.	-			
3.00	Garantía: Mínima de dos (2) años	-	Requerido		
4)	Imagen de Referencia				



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificación" aparezca el simbolo asterisco (\*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
- 3 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 4 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 10 años.
- 6 Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
- 7 No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
- 8 Ofertar una sola marca.
- 9 La oferta dbe contener una imagen del producto a ofertar.
- 10 Enviar ficha tecnica del producto.

Elaborado por:

*Eliana S. Romo*

Aprobado Por:

*Wladimir Uspina*  
División de Mantenimiento y Reparación







PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Codigo Referencia: FT-SG-BTI-001

Destino: Fiscalia Comunitaria La Victoria

Req No. 022-4157

4560

Nombre del Requerimiento: BATERIA PARA INVERSOR de 6 V. 225 AH.

Fecha de Emisión: 05-07-2022

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Caracteristicas Generales				
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
3.00	Caracteristicas Técnicas				
3.01	Tipo de bateria: Plomo Ciclo Profundo	-	Requerido		
3.02	Capacidad: 6 voltios, 225 Ah.	-	Requerido		
3.03	Peso: 28 kilogramos.	-	Requerido		
4)	Garantias Full: minimo 2 años	-	Requerido		
5) Imagen de Refrencia					



Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (\*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
- 5 No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
- 6 Ofertar una sola marca.
- 7 La oferta debe contener una imagen del producto a ofertar.
- 8 Enviar ficha tecnica del producto.

Elaborado por:

Elisa L. Ramirez

Aprobado Por:

Vladimir Mejia Nicuero





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Codigo Referencia: EB- Caja de Circuitos

Nombre del Requerimiento: Enclosure breaker.


Fecha de Emisión: 18-08-2022

DESTINO: SPC, LOS RIOS.

REQ: 022-5010

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	Caracteristicas Generales		*
1.1	Cantidad	1 UNIDAD	*
2.00	Caracteristicas Tecnicas	-	*
2.01	Enclosure Nema 3, mediadas 12x18 pulgadas, 125-225amp, con su main Breaker de 175 amp, dos polos.	-	REQUERIDO
2.02	Incluye suministro.	-	REQUERIDO
2.03	Garantia en piezas: mínimo de 2 años	-	REQUERIDO

3) Imagen de Referencia

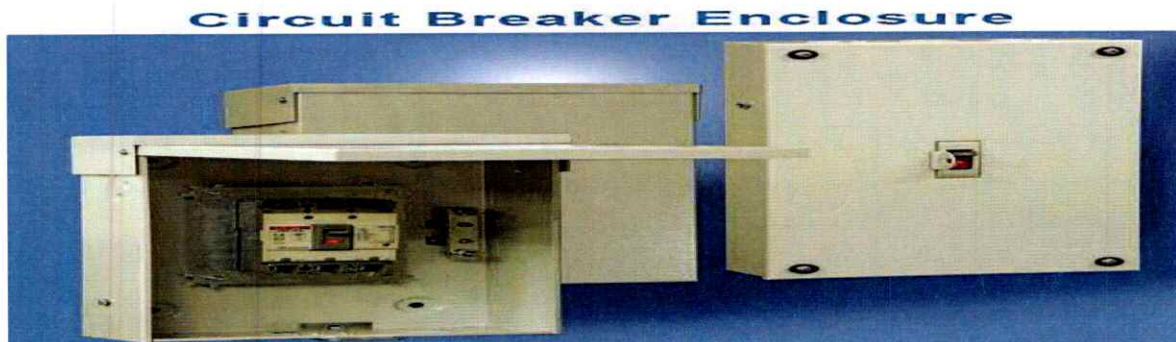

Notas:


- 1 La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
- 5 Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.

Elaborado por:

Aprobado Por:

*Sebastián Enciso*

*Wladimir Mejía*

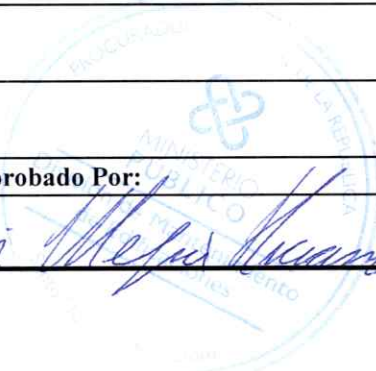





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Codigo Referencia: FT-INVERSOR

Nombre del Requerimiento: INVERSOR 2.5 KW

Fecha de Emisión: 22-08-2022

DESTINO: FISCALIA NNA, BAJOS DE HAINA

REQ: 022-5095

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	<b>Caracteristicas Generales</b>		*
1.1	Cantidad	1	*
2.00	<b>Caracteristicas Tecnicas</b>	-	*
2.01	Tipo de Tranferencia Transferencia Rapida Cargador Cargador Inteligente-Flotante Potencia de Pico (Arranque) 7000W Potencia Nominal Continua 1900W Voltaje Nominal de Entrada AC 120 VAC Frecuencia Nominal 60 HZ Voltaje Nominal de Salida AC 120 VAC Voltaje de Entrada DC 12 VDC Tipo de Tecnología Simétrico / Toma Central Tipo de Onda Cuasisenoidal Voltaje nominal de entrada: 120 VAC, Frecuencia: Nominal 60 Hz invariable, cargador: 3 etapas (Bulk, Absorción, Float),	-	<b>REQUERIDO</b>
2.02	<b>Garantia minima: Dos (2) años en piezas y servicios</b>		

3) Imagen de Referencia



Notas:

1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.

Elaborado por:

*Elisa S. Ranz*

Aprobado Por:

*Nedimar Uepá Vicino*



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Codigo Referencia: FT-SG-BI-001

Nombre del Requerimiento: BATERIA PARA INVERSOR

Fecha de Emisión: 17-08-2022

DESTINO:FISCALIA NNA, BAJOS DE HAINA

Requisicion No. 022-5095

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	<b>Características Generales</b>	4	*
1.1	Marca		*
1.2	Modelo		*
2.00	<b>Características Tecnicas</b>		*
2.01	Tipo de bateria: Liquido acido		Requerido
2.02	Capacidad: 6 voltios		Requerido
2.03	Capacidad Minima: 100hrs : 225 AH		Requerido
2.04	Dimension: 10.39 pulg x 7.13 Pulg x 10.87 pulg		Requerido
2.05	Peso: 28.12 kg		Requerido
2.06	Garantia en Piezas y servicios: Minimo 2 años	-	Requerido

3) Imagen de Referencia



Notas:

1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificacion" el termino "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos tecnicos solicitados por el Ministerio Publico.

Elaborado por:

*Elisa L. Ramirez*

Aprobado Por:

*Andrés Mejía Vivas*