

Codigo Referencia: FT-SG-AC-12


Destino: Fiscalia de Medio Ambiente y Juzgado de Paz San Cristobal #023-2097.

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 12,000 BTU

Fecha de Emisión: 05-05-2023

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	7			
1.01	Marca		*		
1.02	Modelo		*		
2.00	Características Tecnicas		Requerido		
2.01	Capacidad: 12,000 BTU.		Requerido		
2.02	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
2.03	Eficiencia: minima 21		Requerido		
2.04	Tipo de equipo: Split		Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V		Requerido		
2.06	Tipo de compresor: Inverter		Requerido		
3.00	Garantías en piezas y servicios : mínimo de 2 año		Requerido		

4) Imagen de Referencia

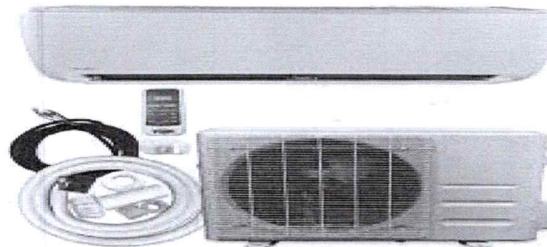

Notas:

1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
5	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
6	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
7	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
8	El kit de tuberia debe ser de cobre.
9	Las palometas tienen que ser reforzadas.
10	Ofertar una sola marca.
11	Mostrar foto grafica a producto ofertado.
12	Enviar ficha tecnica del producto.

Elaborado por:

Aprobado Por:

Leonardo Garcia Ramirez




Código Referencia: FT-SG-AC-18


Destino: Fiscalía de Medio Ambiente y Juzgado de Paz San Cristobal #023-2097.

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 18,000 BTU

Fecha de Emisión: 05-05-2023

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	3			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Tecnicas		Requerido		
2.01	Capacidad: 18,000 BTU.		Requerido		
2.02	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
2.03	Eficiencia: minima 21		Requerido		
2.04	Tipo de equipo: Split		Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V		Requerido		
2.06	Tipo de compresor: Inverter		Requerido		
3.00	Garantias en piezas y servicios : mínimo de 2 año		Requerido		

4) Imagen de Referencia

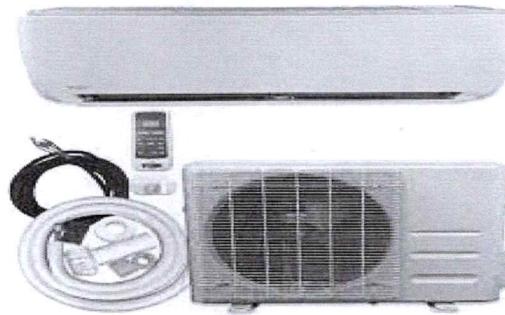

Notas:

1	Cuando en la columna "Especificación" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Publico.
5	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
6	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
7	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
8	El kit de tuberia debe ser de cobre.
9	Las palometas tienen que ser reforzadas.
10	Ofertar una sola marca.
11	Mostrar foto grafica a producto ofertado.
12	Enviar ficha tecnica del producto.

Elaborado por:

Leonardo Garcia Ramirez

Aprobado Por:




Código Referencia: FT-SG-AC-24

Destino: Fiscalía de Medio Ambiente y Juzgado de Paz San Cristobal #023-2097.

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 24,000 BTU

Fecha de Emisión: 05-05-2023

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	2			
1.01	Marca		*		
1.02	Modelo		*		
2.00	Características Tecnicas		Requerido		
2.01	Capacidad: 24,000 BTU.		Requerido		
2.02	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
2.03	Eficiencia: minima 21		Requerido		
2.04	Tipo de equipo: Split		Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V		Requerido		
2.06	Tipo de compresor: Inverter		Requerido		
3.00	Garantias en piezas y servicios : mínimo de 2 año		Requerido		
4) Imagen de Referencia					

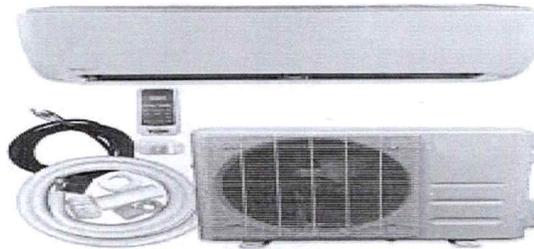


Notas:



1	Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerrio Publico.
5	Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
6	Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
7	No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
8	El kit de tuberia debe ser de cobre.
9	Las palometas tienen que ser reforzadas.
10	Ofertar una sola marca.
11	Mostrar foto grafica a producto ofertado.
12	Enviar ficha tecnica del producto.

Elaborado por:

Leonardo Garcia Ramirez



Aprobado Por:

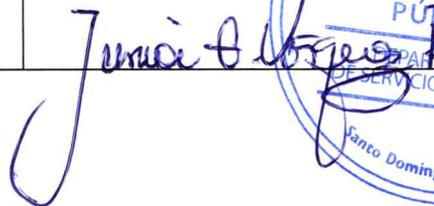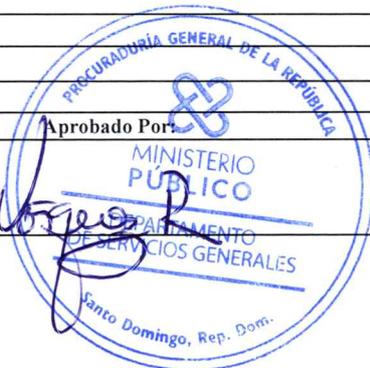

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos


Codigo Referencia: FT-SG-AC-60

Destino: Fiscalia de Medio Ambiente y Juzgado de Paz San Cristobal #023-2097.

Nombre del Requerimiento: Aire acondicionado 60,000 btu

Fecha de Emisión: 05-05-2023

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1)	Características Generales	1			
1.1	Marca		*		
1.2	Modelo		*		
2.00	Características Tecnicas				
2.01	Capacidad: 60,000 BTU		Requerido		
2.02	Tipo de equipo: Piso-Techo		Requerido		
2.03	Eficiencia minima: 13		Requerido		
2.04	Tipo de refrigerante: R-410A		Requerido		
2.05	Voltaje: 220 V		Requerido		
2.07	Tipo de compresor: Convencional		Requerido		
3	Garantias en piezas y servicios: minimo de 2 años		Requerido		
4)	Imagen de Referencia				

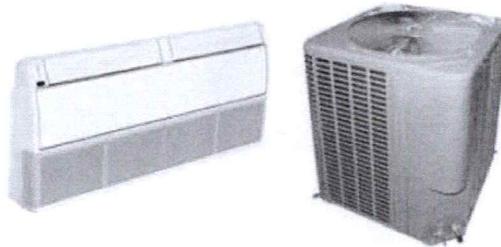

Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterizco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
- 5 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberan ser de calidad demostrable.
- 7 No seran aceptadas propuestas de marcas genericas, pudiendo ser esta una razon para rechazar la oferta.
- 8 El kit de tuberia debe ser de cobre.

Elaborado por:

Leonardo Garcia Ramirez

Aprobado Por: