



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Código Referencia: FT-AIRE ACONDICIONADO

Nombre del Requerimiento: AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU


Fecha de Emisión: 04/12/2023

DESTINO: Juzgado de paz (Jarabacoa).

REQ: 023-5861.

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	Características Generales		*
1.1	Cantidad	2	UNIDADES
2.00	Características Tecnicas	-	*
2.01	Capacidad: 12,000 BTU, Tipo de refrigerante: R410A, Eficiencia(SEER) minima 21, Tipo de equipo: Split, Inverter, Voltaje: 220 V, Tipo de compresor: Inverter. Requiere: Protector de voltaje, bomba drenaje tipo caja, Base para condensador en goma y Canaletas para las cubrir las tuberías de cobre.	-	REQUERIDO
2.02	Instalación incluye equipos y materiales.	-	REQUERIDO
2.03	Garantía en piezas: mínimo de 2 años y servicios	-	REQUERIDO


3) Imagen de Referencia

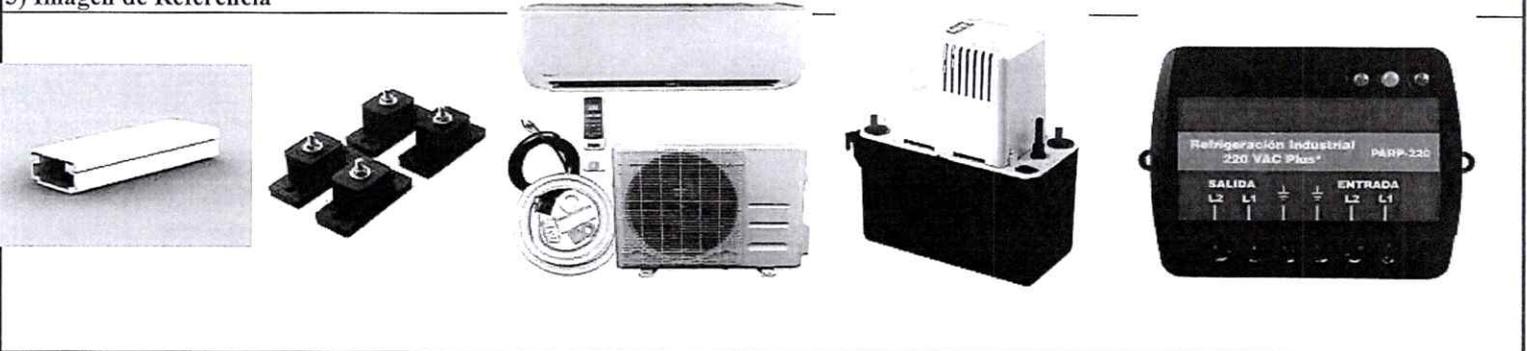

Notas:

- La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
- El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
- Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
- Las tuberías tienen que ser de cobre.
- Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
- Las etiquetas de la eficiencia (SEER) tienen que tenerlas el Condensador y el Evaporador (consola)

Elaborado por: *Leonardo Garcia R. [Signature]* **Aprobado Por:** *[Signature]*

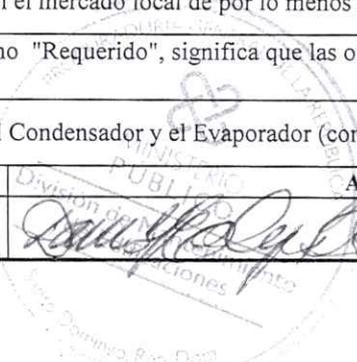



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Codigo Referencia: FT-AIRE ACONDICIONADO

Nombre del Requerimiento: AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU


Fecha de Emisión: 04/12/2023

DESTINO: Juzgado de paz (Jarabacoa).

REQ: 023-5861.

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	Características Generales		*
1.1	Cantidad	1	UNIDADES
2.00	Características Tecnicas	-	*
2.01	Capacidad: 24,000 BTU, Tipo de refrigerante: R410A, Eficiencia(SEER) minima 21, Tipo de equipo: Split, Inverter, Voltaje: 220 V, Tipo de compresor: Inverter. Requiere: Protector de voltaje, bomba drenaje tipo caja, Base para condensador en goma y Canaletas para las cubrir las tuberías de cobre.	-	REQUERIDO
2.02	Instalación incluye equipos y materiales.	-	REQUERIDO
2.03	Garantía en piezas: mínimo de 2 años y servicios	-	REQUERIDO


3) Imagen de Referencia

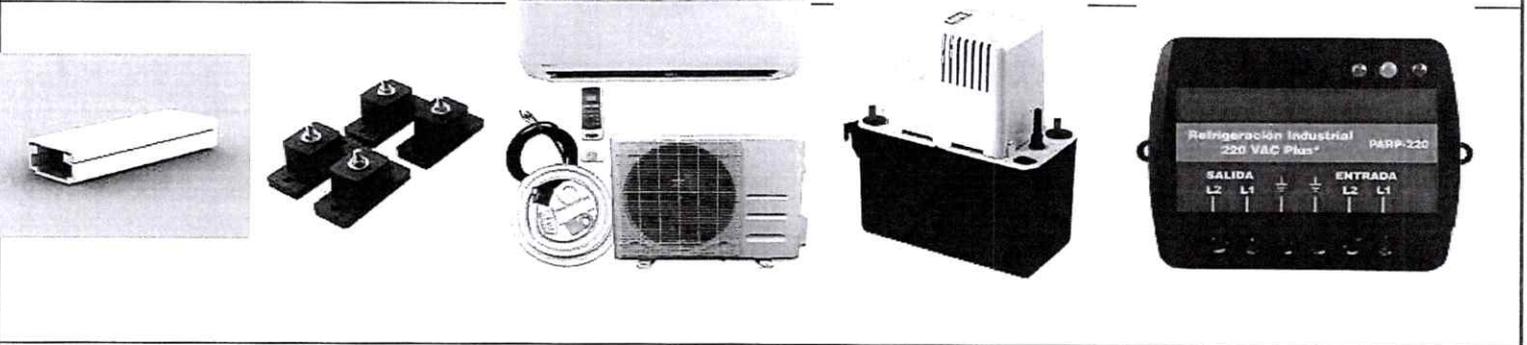

Notas:

- 1 La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
- 5 Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
- 6 Las tuberías tienen que ser de cobre.
- 7 Las marcas ofertadas deberan ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 8 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
- 9 Las etiquetas de la eficiencia (SEER) tienen que tenerlas el Condensador y el Evaporador (consola)

Elaborado por:	Aprobado Por:
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

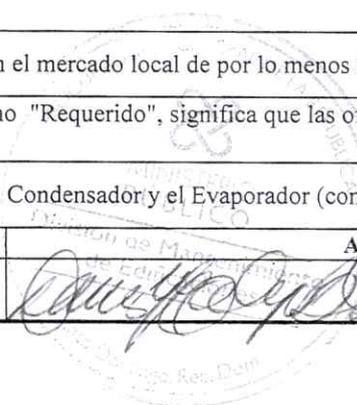



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Codigo Referencia: FT-AIRE ACONDICIONADO

Nombre del Requerimiento: AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU



Fecha de Emisión: 04/12/2023

DESTINO: Juzgado de paz (Jarabacoa).

REQ: 023-5861.

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	Características Generales		*
1.1	Cantidad	1	UNIDADES
2.00	Características Tecnicas	-	*
2.01	Capacidad: 36,000 BTU, Tipo de refrigerante: R410A, Eficiencia(SEER) minima 21, Tipo de equipo: Split, Inverter, Voltaje: 220 V, Tipo de compresor: Inverter. Requiere: Protector de voltaje, bomba drenaje tipo caja, Base para condensador en goma y Canaletas para las cubrir las tuberias de cobre.	-	REQUERIDO
2.02	Instalación incluye equipos y materiales.	-	REQUERIDO
2.03	Garantía en piezas: mínimo de 2 años y servicios	-	REQUERIDO

3) Imagen de Referencia

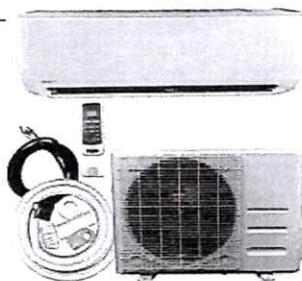

Notas:

1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
6	Las tuberias tienen que ser de cobre.
7	Las marcas ofertadas deberán ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
8	Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
9	Las etiquetas de la eficiencia (SEER) tienen que tenerlas el Condensador y el Evaporador (consola)

Elaborado por:

Aprobado Por:

Donato Garcia R.

[Signature]





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Codigo Referencia: FT-AIRE ACONDICIONADO

Nombre del Requerimiento: AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU


Fecha de Emisión: 15/11/2023

DESTINO: FUERZA DE TAREA CONJUNTA, GAZCUE.

REQ. NO.: 023-5598

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	Características Generales		*
1.1	Cantidad	3	UNIDADES
2.00	Características Tecnicas	-	*
2.01	Capacidad: 12,000 BTU. Tipo de refrigerante: R410A, Eficiencia (SEER) minima 20, Tipo de equipo: Split, Inverter, Voltaje: 220 V, Tipo de compresor: Inverter, Protector de voltaje, Bomba drenaje y Palometa para condensador.	-	REQUERIDO
2.02	Instalación incluye equipos y materiales.	-	REQUERIDO
2.03	Garantía en piezas: mínimo dos (2) años piezas y servicios	-	REQUERIDO

3) Imagen de Referencia

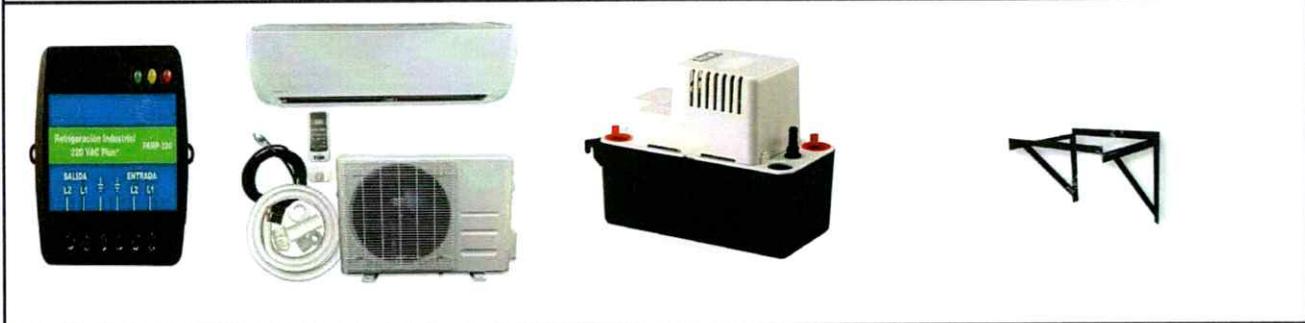

Notas:

- La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
- El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
- Las tuberías tienen que ser de cobre.
- Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
- Las Ducterías tienen que ser en planchas de P3 con salidas en mangas flexibles de #10.
- Las etiquetas de la eficiencia (SEER) tienen que tenerlas el Condensador y el Evaporador (consola).

Elaborado por:

Aprobado Por:



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Codigo Referencia: FT-PLAFOND RADAR

Nombre del Requerimiento: PLAFOND RADAR 2'X4'

Fecha de Emisión: 15-11-2023

REQ. NO. 023-5599

DESTINO: FUERZA DE TAREA, GAZCUE.

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	Características Generales		
1.1	Cantidad		
1.2	Color: Blanco	-	*
2.00	Características Tecnicas	-	*
2.01	Plafón radar 2x4 pies, color blanco, resistente a condiciones de 40 grados celsius y 95% de humedad sin pandeo visible.	-	Requerimiento

3) Imagen de Referencia



Notas:

1	La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
2	El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
3	Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
4	No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
5	Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
6	Los articulos deben enviarse directamente a la dependencia para la cual fueron solicitados.

Elaborado por:

Aprobado Por:





PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Formulario Especificaciones Técnicas Materiales o Equipos

Codigo Referencia: FT-SG-C.P.


Destino: FUERZA DE TAREA CONJUNTA, GAZCUE.

Req # 023-5599

Nombre del Requerimiento: CERAMICA DE PISO (PORCELANATO)

Fecha de Emisión: 15-11-2023

Datos Técnicos.	Unidad	Especificaciones	Ofrecido	Observaciones
1.00 Características Generales.				
1.1 Marca.		*		
1.2 Modelo.		*		
2.00 Características Técnicas.				
2.01 Dimension: 50 x 50 cm	-	Requerido		
2.02 Color: Crema	-	Requerido		
2.03 Tipo: Porcelanato	-	Requerido		
2.04 Antihongos.	-	Requerido		
2.05 Antirayaduras.	-	Requerido		
3.00 Imagen de Referencia:				

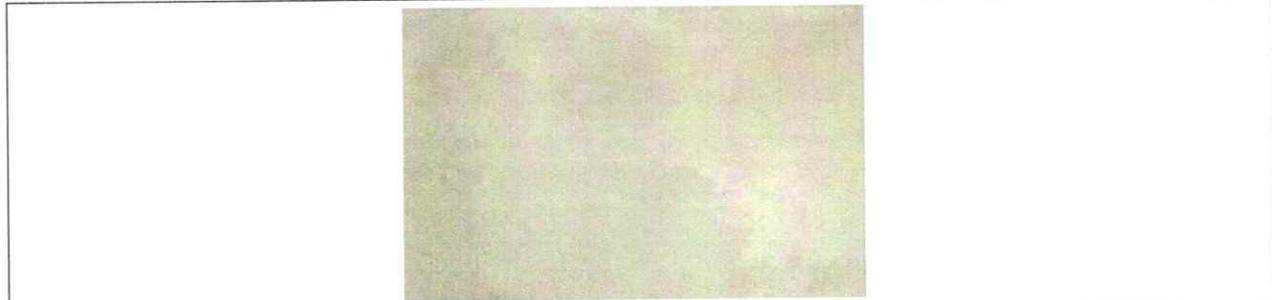

Notas:

- 1 Cuando en la columna "Especificacion" aparezca el simbolo asterisco (*), significa que el oferente consignara sin omision sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por el Ministerio Público.
- 5 Las marcas ofertadas deberán ser reconocidas y de venta en el mercado local de por lo menos 5 años.
- 6 Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
- 7 No serán aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
- 8 El oferente deberá retirar la muestra del porcelanato requerido.
- 9 El oferente deberá presentar muestras del porcelanato para el proceso de evaluación.
- 10 El precio referencial es presentado como parametro base a tomar en cuenta en el proceso de compras.

Elaborado por:

Aprobado Por:



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

Codigo Referencia: FT-PINTURA SEMIGLOSS

Nombre del Requerimiento: PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00

Fecha de Emisión: 15-11-2023

REQ. NO. 023-5599

DESTINO: FUERZA DE TAREA, GAZCUE.

Datos Tecnicos		Unidad	Especificaciones
1)	Caracteristicas Generales		
1.1	Cantidad		
1.2	Color: Blanco 00	-	*
2.00	Caracteristicas Tecnicas	-	*
2.01	<i>Composición:</i> 100% acrilica, Dioxido de Titanio/Extenders, número de manos: 2, no contiene mercurio, ni plomo, ni cromatos, alta durabilidad. Rendimiento teorico de 30 m2/gl- 50 micrones, acabado semibrillante (semigloss)	-	Requerimiento

3) Imagen de Referencia



Notas:

- 1 La oferta sera evaluada tomando en cuenta como parte de la muestra, las especificaciones tecnicas donde se indique la composicion, color y una imagen del producto.
- 2 El oferente debe indicar el nombre del documento y número de página donde está contenido el dato técnico o información brindada.
- 3 Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
- 4 No seran aceptadas propuestas de marcas genéricas, pudiendo ser esta una razón para rechazar la oferta.
- 5 Las marcas propuestas deberán ser de calidad demostrable.
- 6 **Los articulos deben enviarse directamente a la dependencia para la cual fueron solicitados.**

Elaborado por:

Aprobado Por: